



Stan istniejący

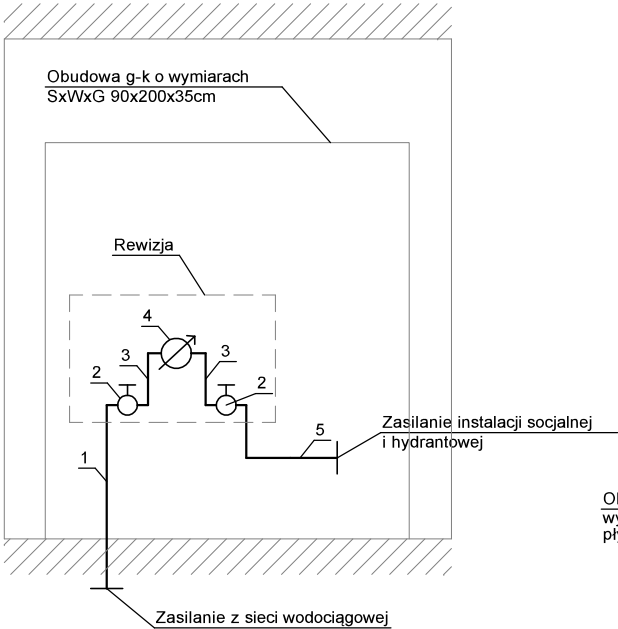

- Oznaczenia
- 1. Rura PP Ø40
 - 2. Zawór kulowy DN32
 - 3. Rura Stal DN20
 - 4. Wodomierz objętościowy DN15 Q=2,5m3/h
 - 5. Rura Stal DN25

Stan docelowy

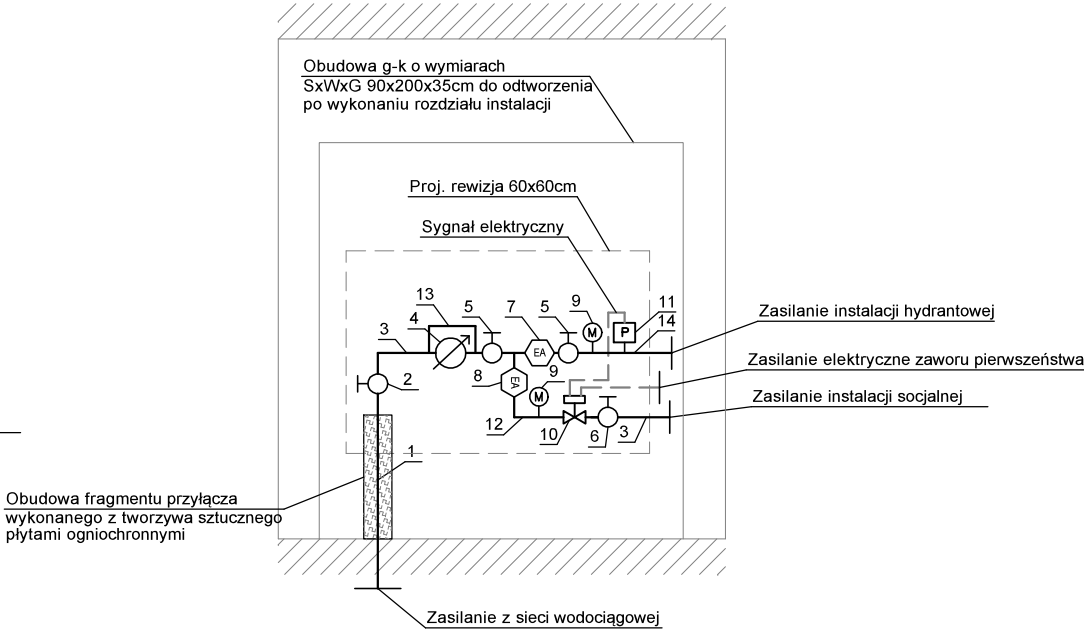

- Oznaczenia
- 1. Rura PP Ø40
 - 2. Istn. zawór kulowy DN32
 - 3. Rura stal ocynk DN32
 - 4. Wodomierz objętościowy DN25 Q=6,3m3/h
 - 5. Zawór kulowy DN32
 - 6. Zawór kulowy DN25
 - 7. Zawór antyskażeniowy EA DN32
 - 8. Zawór antyskażeniowy EA DN25
 - 9. Manometr
 - 10. Elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN25 typ NC
 - 11. Presostat
 - 12. Rura stal ocynk DN25
 - 13. Konsola wodomierzowa z łącznikami kompensacyjnymi
 - 14. Rura stal ocynkowana wewnętrznie i zewnętrznie 32x1.5

msinstal

Inwestor: Gmina Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Data: KWIECIEŃ 2025		
			Faza/Branża: PB/INST. SANITARNE		
Temat projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU PRZY UL. SYBIRAKÓW W CELU DOSTOSOWANIA DO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			MS Instal Marcin Szveda ul.Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik e-mail: biuro@msinstal.pl, www.msinstal.pl		
			Nazwa Schemat rozdziału instalacji		
Projektant:	mgr inż. Marcin Szveda	SLK/0813/PWOS/05	Skala:		
Opracował:	mgr inż. Szymon Krakowczyk		Nr rysunku:		
			Nr strony:		
			-		
			3		