



Stan istniejący

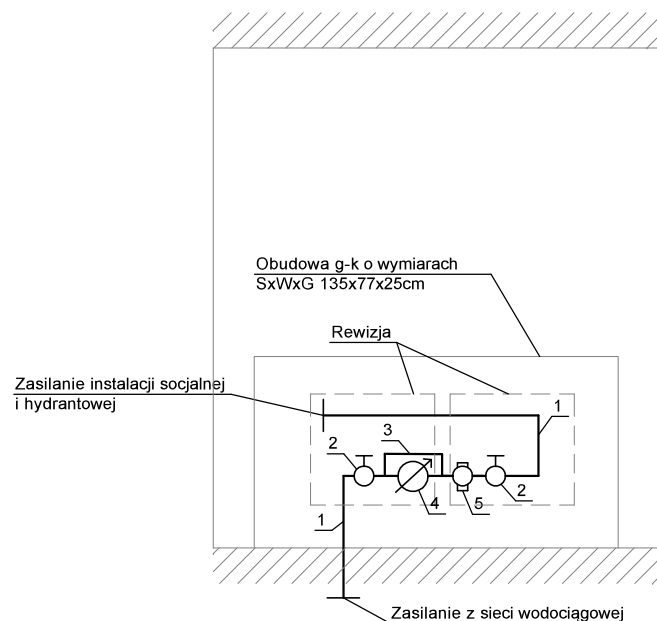

Oznaczenia

1. Rura PP Ø32
2. Zawór kulowy DN25
3. Konsola wodomierzowa
4. Wodomierz objętościowy DN15 Q=2,5m3/h
5. Reduktor ciśnienia DN25

Stan docelowy

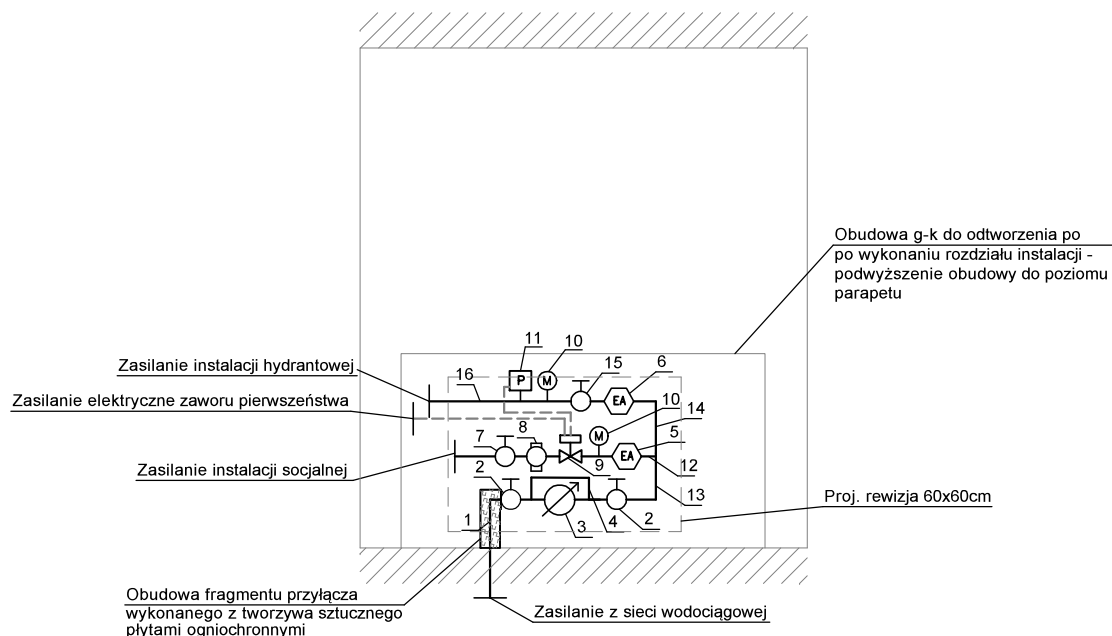

Oznaczenia

1. Rura PP Ø32
2. Proj. zawór kulowy DN32
3. Proj. wodomierz objętościowy DN25 Q=6,3m3/h
4. Proj. konsola wodomierza DN25
5. Proj. zawór antyskażeniowy DN25
6. Proj. zawór antyskażeniowy DN40
7. Proj. zawór kulowy DN25
8. Istn. reduktor ciśnienia DN25
9. Proj. elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN25 typ NC
10. Proj. manometr
11. Proj. presostat
12. Rura stal ocynk DN25
13. Rura stal ocynk DN32
14. Rura stal ocynk DN40
15. Proj. zawór kulowy DN40
16. Rura stal ocynkowana wewnątrz i zewnątrz 32x1.5

msinstal

Inwestor: Gmina Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Data: KWIECIEŃ 2025		
Temat projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY UL. 1 MAJA 55 W CELU DOSTOSOWANIA DO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			Faza/Branża: PB/INST. SANITARNE		
			MS Instal Marcin Szveda ul.Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik e-mail: biuro@msinstal.pl, www.msinstal.pl		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nazwa	
Projektant:	mgr inż. Marcin Szveda	SLK/0813/PWOS/05		Schemat rozdziatu instalacji	
Opracował:	mgr inż. Szymon Krakowczyk			Skala:	Nr rysunku:
				—	4
				Nr strony:	